

附件 3

企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基础信息

单位名称	临翔城市供排水有限责任公司		
组织机构代码	91530902550140059J	法定代表人	李珍琦
生产地址	临翔区忙畔街道丙简村	生产周期	连续生产
所属行业	城市污水处理	联系电话	0883—2164225
生产经营和管理 服务的主要内容	城市生活污水处理		
主要产品		生产规模	
生活污水		2.5 万吨/日	

二、排污信息

水污染物										
排放口数量										
排放编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)	是否超标
WS-35210008	东经 100° 06' 9.59" 北纬 23° 58' 14.91"	间断排放	COD	13	监督监测	2016年12月13日	170556	525600	60	否
			氨氮	3.049	监督监测	2016年12月13日	13542	70080	8	否
			BOD ₅	8	监督监测	2016年10月25日	131760	175200	20	否
			SS	7.78	监督监测	2016年10月25日	122976	175200	20	否
			TN	9.752	监督监测	2016年10月25日	131760	175200	20	否
			TP	0.164	监督监测	2016年10月25日	2635.2	87600	1.0	否
			PH	7.14	监督监测	2016年10月25日			6—9	否

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

固体废物						
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (kg)			处置去向
污水污泥	否	填埋	3700			垃圾场
泥沙	否	填埋	180			垃圾场
垃圾	否	填埋	120			垃圾场
噪声 (周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开, 其他单位自愿公开)						
厂界位置	噪声值 (dB)		执行的厂界噪声排放标准限值 (dB)		超标情况	
	昼间	夜间	昼间	夜间		
鼓风机房旁	60	50				
其他污染类型						

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	生活污水 CASS 二级生物处理设施	2010 年 7 月 1 日	2.5 万吨/日	良好	晨怡弘宇
大气污染物					
固体废物	临翔区垃圾处理场				
噪声	鼓风机房				

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
临翔区污水处理厂及截污官网工程	云南省环境保护局	2008年10月6日	云环函177号	临沧市环境保护局	2009年12月28日	临环验1号
其他环境保护行政许可情况	排污许可					

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案		
备案部门	临翔区污水处理厂	备案时间 2015年6月28日
主要内容	为了有效预防突发性环境事件的发生，有效降低事件发生概率，建立临翔区污水厂有限公司突发环境事件的应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，在发生突发环境事件时快速、有序、高效地开展应急救援工作，减少事件危害和防止事件恶化，最大限度的预防和减少突发环境污染事件及其造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展，特制预案。	

六、环境自行监测方案

主要内容	一、基本情况				
	临翔城镇供排水有限责任公司自行监测方案				
	企业名称		临翔城市供排水有限责任公司		
	地址		临翔区南天路 901 号		
	法人代表		李珍琦	法人代码	91530902550140059J
	环保工作负责人		周卿	联系方式	13988314566
	所属行业		供水及污水处理	生产性质	常年生产
	自行监测开展方式		在线监测、手工监测、委托监测		
	委托监测机构名称		昆明鑫田环境分析监测有限公司		
	排污设施清单				
主体		单元		数量	
调节池		进水阀		2	
		粗格栅		2	
		出水阀		2	
旋流池		进水控制阀		2	
		细格栅		2	
		搅拌机		1	
		除沙器		1	
		鼓风机		1	
进水分配渠		巴歇尔进水渠		1	
		超声波流量计		1	
		进水阀		4	


CASS 反应池	搅拌机	4
	推流器	4
	回流污泥泵	4
	剩余污泥泵	4
	滗水器	4
	曝气系统	4
	污泥浓度及溶氧监测仪	4
	紫外线消毒设备	1
	中水回用泵	2
	电磁流量计	1
污泥浓缩及脱水	带式脱泥机	1
	污泥泵	4
	曝气浓缩系统	4
鼓风机房	离心鼓风机	3
中控室	中心控制系统	1
	化学需氧量监测仪	2
进出水监测站房	氨氮监测仪	2
	Ph 监测仪	2
	数据采集储存系统	2
	取样系统	2

污水处理设施建设情况 各排放因子排放标准及日常排放浓度范围		
排放因子	排放标准	日常排放浓度范围
化学需氧量	GB18918-2002 一级 B 标	15-38mg/L
	GB18918-2002 一级 B 标	0.3-6.8mg/L
PH	GB18918-2002 一级 B 标	6.4-6-7.8

处理工艺流程说明

		城市生活污水 ↓ 粗格栅 → 调节池 → 细格栅 → 旋流池 ↓ 卫生填埋 ← 污泥脱水 ← 剩余污泥 ← CASS 反应池 → 达标排放 临翔区污水处理厂采用 CASS 生物处理工艺为主体,污泥浓缩脱水一体化及紫外线消毒处理工艺。 整个工艺流程由污水预处理、污水生物处理、污泥处理和消毒四个部分组成,工艺流程说明如下: 1、预处理。城市污水通过粗格栅、调节池、细格栅及旋流池进行大小固体垃圾、泥沙的去除,同时进行水量水质调节完成预处理过程。 2、生物处理。污水进入 CASS 预反应及主反应区,利用活性污泥缺氧及好氧处理,去除 COD、总磷、氨氮。4 个反应池按进水曝气、沉淀、滗水阶段循环运行,实现连续进水处理。 3、消毒。生物处理后污水经过紫外消毒设备杀菌后达标排放。 4、污泥处理。生物处理过程中剩余污泥经过浓缩、脱水后运至垃圾填埋场卫生填埋。
--	--	--

		污染物排放方式及排放去向	
		管路同歇式排水——排入南汀河	

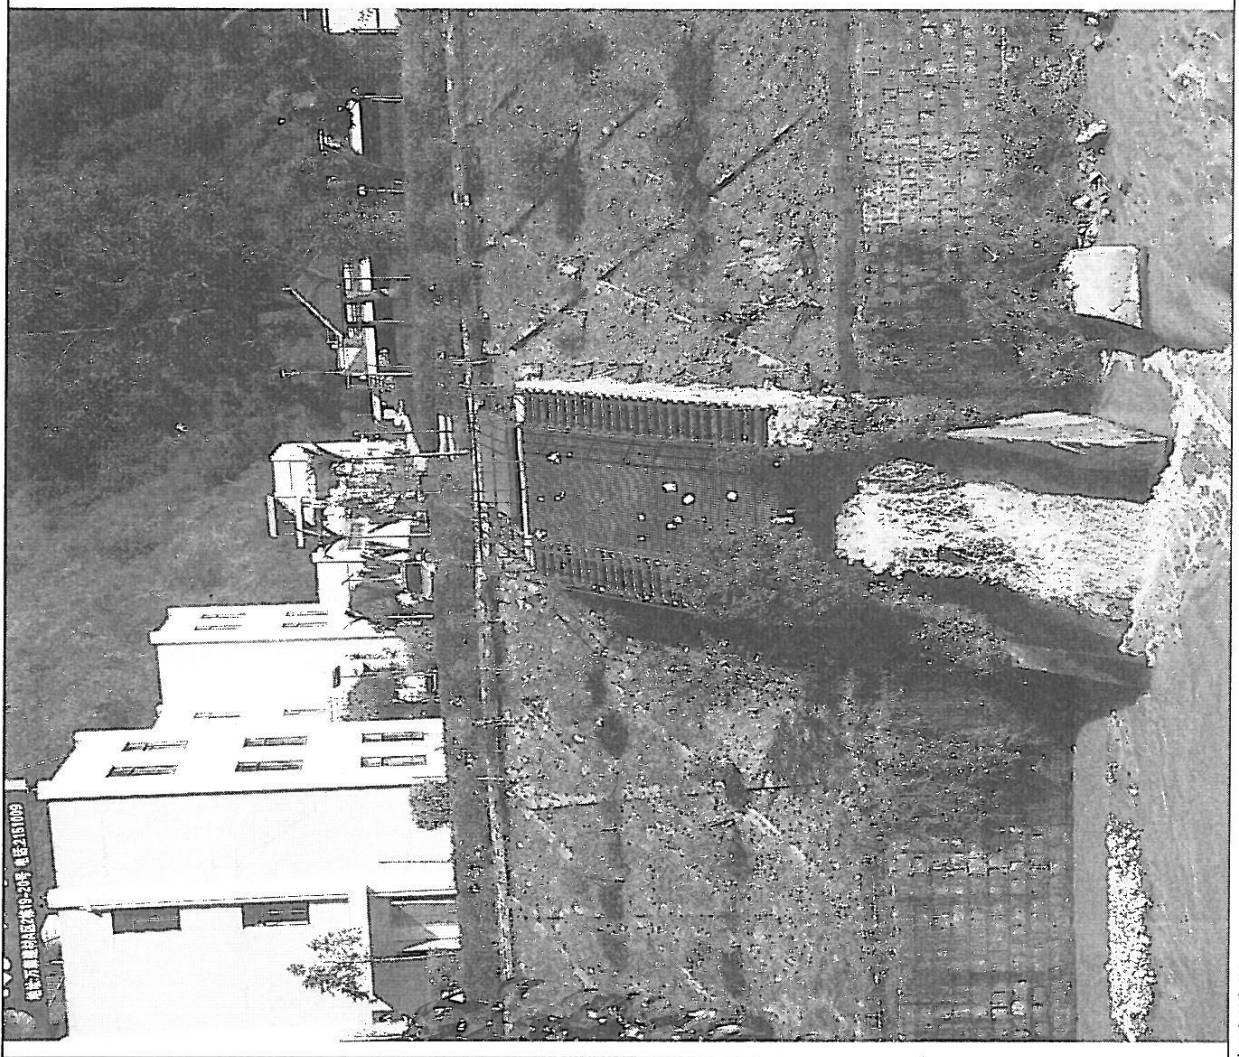

二、监测点位及项目

七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开的环境信息	
--------------------	--

填表说明：1. 排放口编号或名称应与排污许可证上记载的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。

2. 此件公开发布，电子版可以在临沧市环保局网站上获取

3. 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指